

Monitorovací a riadiaci systém MODxxx


Obsahuje zariadenia so rozhraním RS485 a so protokolom MODBUS RTU.

MOD111:




Meranie: 1. relatívna vlhkosť a teplota s SHT21 / alebo s DS18B20
2. teplota s DS18B20
Výstup: OPTORELE, Piezo
Napájanie: 5 - 30V DC/ max 15 mA
Komunikácia: RS485 bez galvanického oddelenia, MODBUS RTU
Rozmery: 34 x 26 x 15 mm [š x v x h]

MOD008:

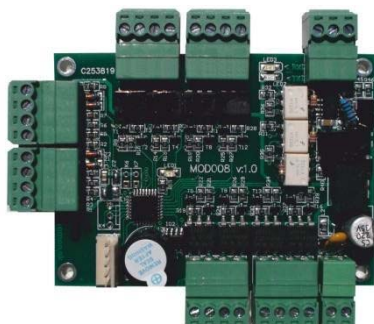


Meranie: 2 x rel. vlhkosť a teplota s SHT21 / alebo DS18B20
Výstup: 8 x OPTORELE, Piezo
Napájanie: 8 - 30V DC/ max 0,8W
Komunikácia: RS485 s galv. oddelením, MODBUS RTU
Rozmery: 86 x 96 x 15 mm [š x v x h] bez konektorov, s konektormi 96 x 82 x 15 mm

MOD880:

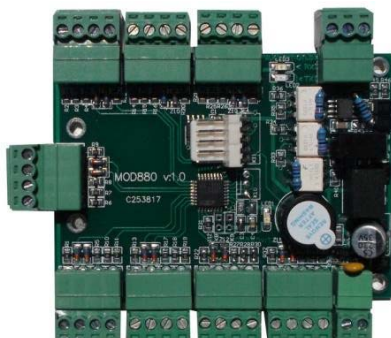

Meranie: 8 x rel. vlhkosť a teplota s SHT21 / alebo s DS18B20
Výstup: 8 x OPTORELE, Piezo
Napájanie: 8 - 30V DC/ max 0,8W
Komunikácia: RS485 s galv. oddelením, MODBUS RTU
Rozmery: 86 x 96 x 15 mm [š x v x h] bez konektorov, s konektormi 96 x 82 x 15 mm

MODkrb:

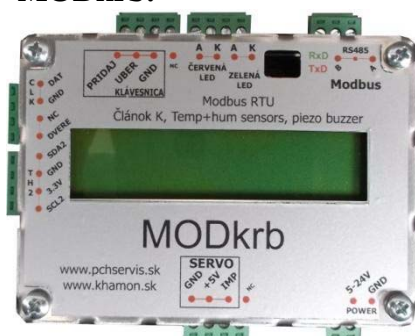

Meranie: 1 x rel. vlhkosť a teplota s SHT21 / alebo DS18B20
1 x teplota s článkom K
Vstupy: parametre z programu MODxxx alebo dve tlačidlá 'Pridaj' a 'Uber'
Výstup: regulácia otvorenia klapky v krbe, Piezo
Napájanie: 8 - 30V DC/ max 0,8W
Komunikácia: RS485 s galv. oddelením, MODBUS RTU
Rozmery: 90 x 90 x 50 mm [š x v x h] s konektormi

Rev.: 1.5